



ESSERBUS 4 GROEPEN - EENHEID TYPE 8613.10 (ANALOOG RINGLUS)

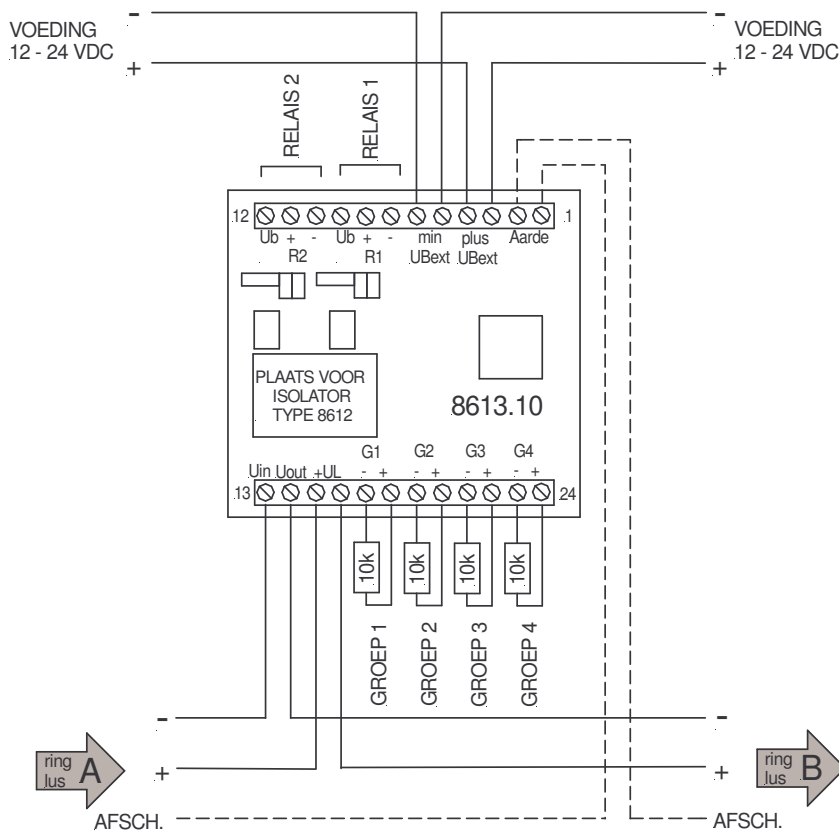

De voeding (12-24 VDC – 6 mA) wordt betrokken uit de brandmeldcentrale of een noodvoedingseenheid die in de zelfde ruimte is opgesteld. Decentraal voeden is niet toegestaan.

De eenheid dient zodanig te worden gemonteerd dat ze eenvoudig voor service-doeleinden bereikbaar is.

Aansluiting van de groepen

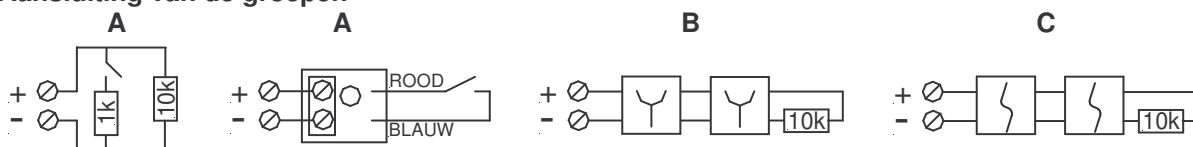

Op een standaardgroep kan worden aangesloten:

- A Contacten van een alarmklep, stromingsschakelaar, technische alarmen e.d. door middel van de weerstand combinatie 10k – 1k of een aansluiteenheid type 10/1k.
- B Handbrandmelders type 1603, 1703 (zie aansluitschema hand(brand)melders standaard groepen)
- C Automatische melders uit de 9100 serie, maximaal 10 stuks (zie aansluitschema automatische melders standaard groepen)

De maximale kabellengte bedraagt 500 meter.

Aansluiting van de relais



De relais kunnen als volgt worden toegepast:

- Potentiaalvrij. Een maak- of verbreekcontact wordt in de software vastgelegd.
 - Met voeding. Let op het spanningsverlies van maximaal 15%.
 - Met voeding en bewaakt. De diodes (*) zijn bij de meeste alarmsirenes ingebouwd.
- Let op de stand van de jumpers. De maximale contactbelasting is 30VDC-1A.