


## Ex MODUUL 1

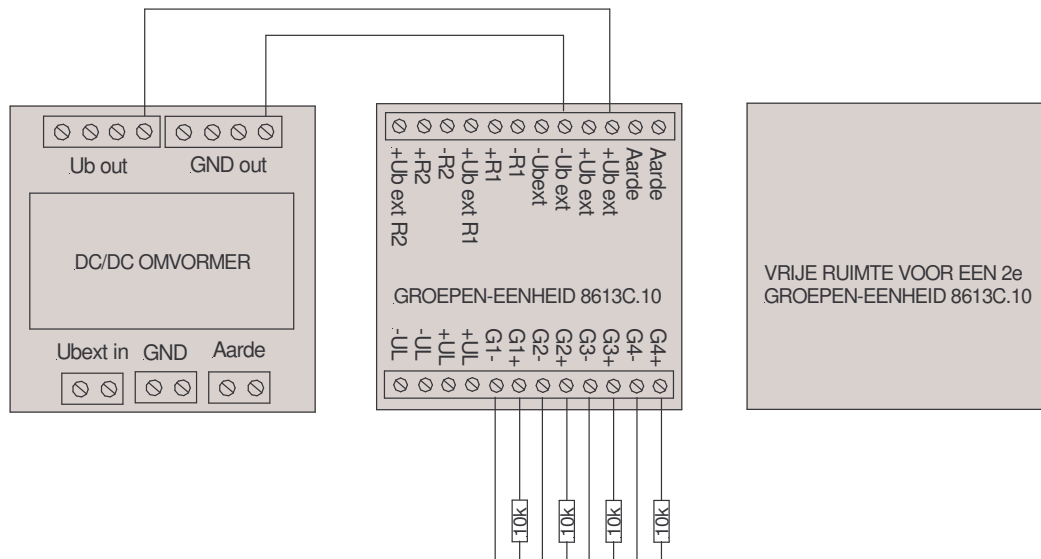

### Het aansluiten van het Ex moduul

Neem de moduul op in een ringlus (Zie aansluitschema Esserbus-eenheid type 8613.10).

Plaats de gewenste zenerbarrières op de geïsoleerde C-rail. De aansluitingen hiervan staan vermeld op het aansluitschema van de betreffende apparatuur ( Ex automatische brandmelders, Ex handbrandmelders, Ex flitslichten en Ex alarmsirenes.)

Het in bedrijf nemen van de moduul en het aansluiten van de voeding kan alleen na overleg met onze service-medewerker tijdens het inbedrijfstellen.

### Montagevoorschriften

Het Ex moduul dient direct bij (onder, boven of naast) de brandmeldcentrale te worden gemonteerd.