


Ex MODUUL 2

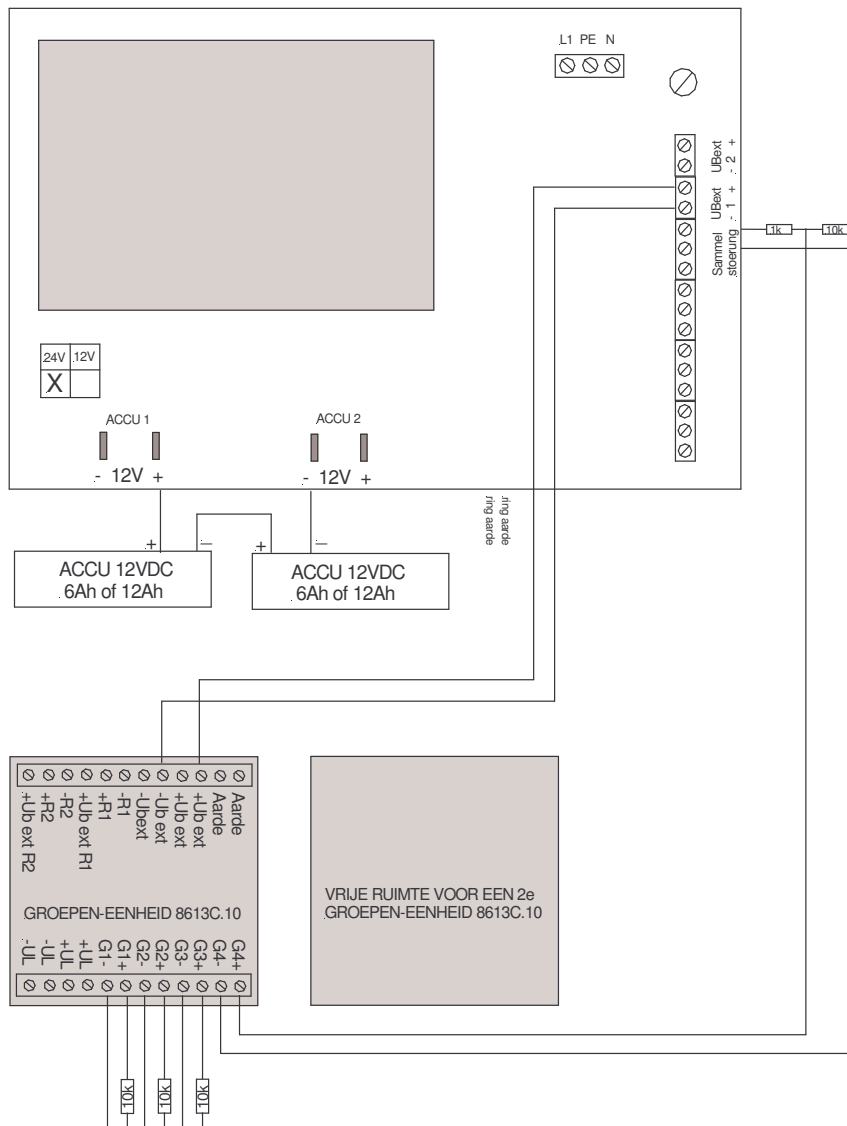

Het aansluiten van de Ex moduul

Sluit de primaire energievoorziening (230VAC) aan op de klemmen L, N en PE. (spanningsloos!)
 Neem de moduul op in een ringlus (zie aansluitschema Esserbus groepen-eenheid type 8613.10).
 Plaats de gewenste zenerbarrières op de geïsoleerde C-rail. De aansluitingen hiervan staan vermeld op het aansluitschema van de betreffende apparatuur (Ex automatische brandmelders, Ex handbrandmelders, Ex flitslichten en Ex alarmsirenes.)

Het in bedrijf nemen van de moduul en het aansluiten van de accu kan alleen na overleg met onze service-medewerker tijdens het inbedrijfstellen.

Montagevoorschriften

Het Ex moduul dient in een explosieveilig gebied te worden gemonteerd en eenvoudig voor service-doeleinden bereikbaar te zijn (niet boven een plafond).
 De Ex moduul monteren met de wartelplaat aan de onderzijde.

ATTENTIE de accu wordt apart geleverd.