


NOODVOEDINGSEENHEID 24VDC TYPE NV3

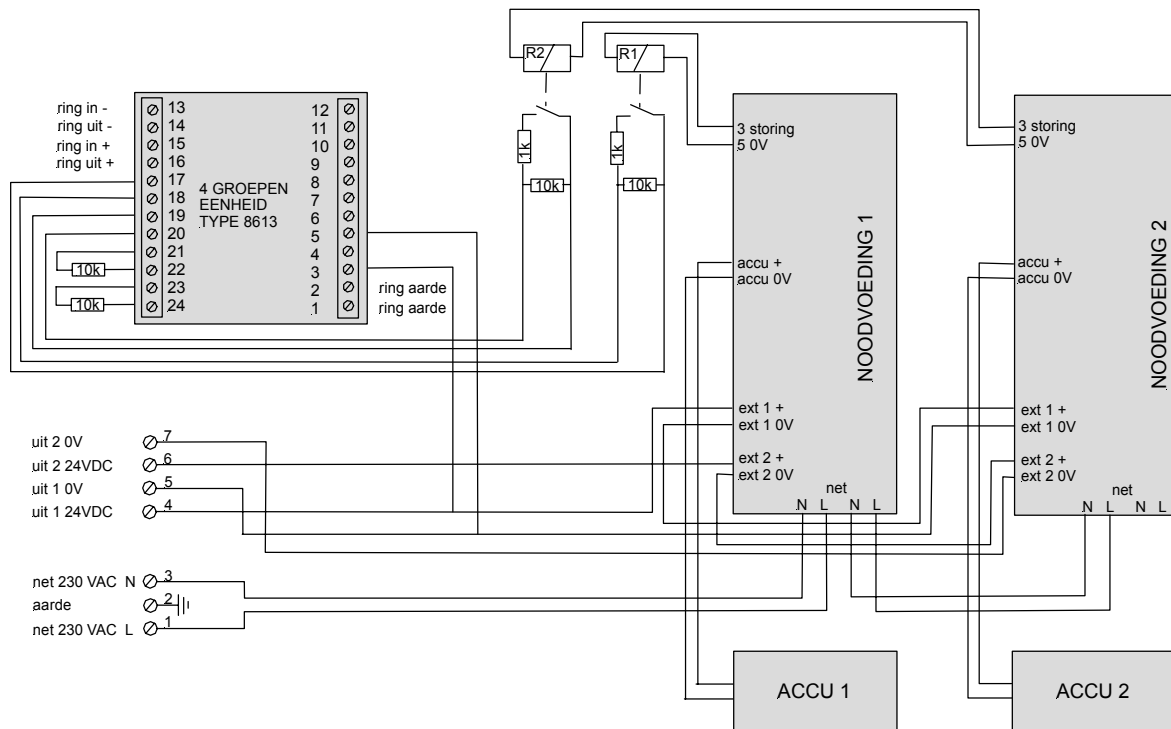

Het aansluiten van de noodvoedingseenheid

Sluit de primaire energievoorziening (230VAC) aan op de klemmen 1 t/m 3. (spanningsloos!)

Sluit de gewenste apparatuur aan op de klemmen 4 t/m 7. De uitgangen "ext 1" en "ext 2" zijn elk belastbaar met 2,5A.

De storing van de noodvoedingseenheid wordt gemeld op 2 groepen van de 4 groepen-eenheid type 8613. Deze opnemen in een ringlus. Zie het aansluitschema "esserbus 4 groepen-eenheid".

Het inbedrijf nemen van de primaire energievoorziening en het aansluiten van de accu's kan alleen na overleg met onze service-medewerker tijdens het inbedrijfstellen.

Montage voorschriften

De noodvoedingseenheid dient eenvoudig voor service doeleinden bereikbaar te zijn. (niet boven een plafond)

De noodvoedingseenheid monteren met de wartelplaat aan de onderzijde. Dit i.v.m. de montage van de accu's

ATTENTIE de twee accu's worden apart geleverd.

Indeling van de behuizing

