



VENTILATIEKANAALMELDER TYPE 1443

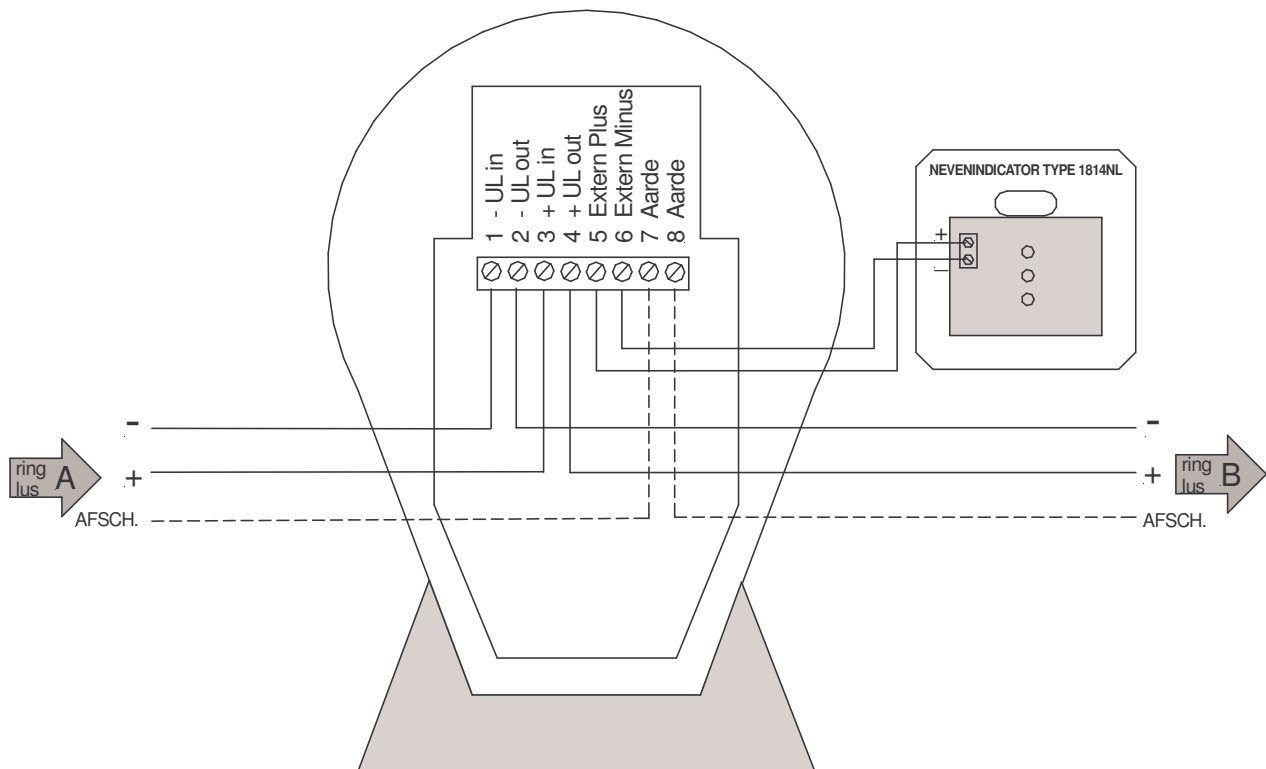

VERKORTE MONTAGEVOORSCHRIFTEN

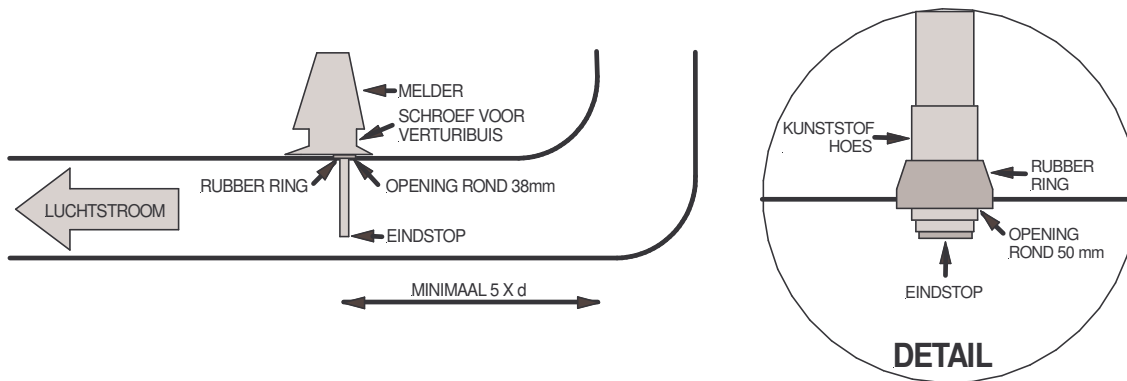

De ventilatiekanaalmelder dient zodanig te worden gemonteerd dat deze eenvoudig voor service-doeleinden bereikbaar is. De bekabeling voor de ringlus is 2 x 0,8 mm. afgeschermd
Indien de venturibuis langer is dan 60 cm dient deze aan het uiteinde te worden ondersteund zoals weergegeven in de detail tekening.

Klem in kanaalmelder	Naam	Kleur draad	Klem in sokkel
1	- Ulin	blauw	4
2	-Ulout	zwart	5
3	+Ulin	rood	3
4	+Ulout	roze	3
5	Ext plus	geel	6
6	Ext minus	groen	2
7	Aarde	-	-
8	Aarde	-	-