


SOFTWARE COMPATIBILITEIT BMC IQ8Control


Van : Jac Waas
Datum : 17/02/2010 versie 2

De brandmeldcentrale type IQ8Control C/M kent de volgende bedienfolies

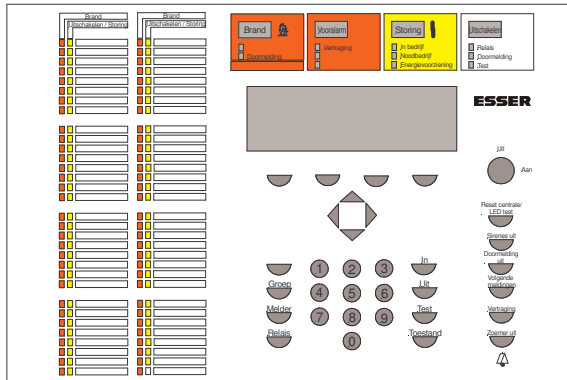


Folie IQ8Control type 1, herkenbaar:
Geen bedieningsknoppen voor ontruiming onder F3 en F4.
Geleverd tot maart 2008

Toepasbare versie systeemsoftware:
V3.06R000

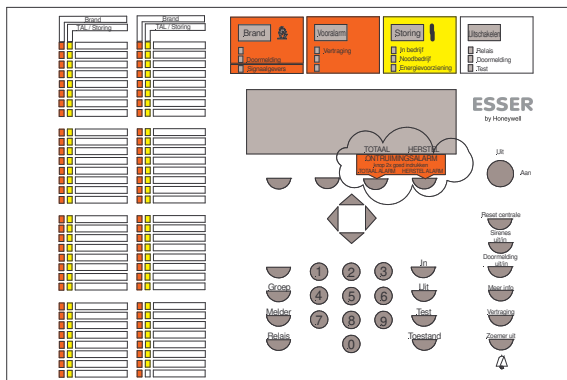

Folie IQ8Control type 2, herkenbaar:
Bedieningsknoppen voor ontruiming onder F3 en F4.
Geleverd van maart 2008 tot augustus 2009

Toepasbare versies systeemsoftware:
V3.08R000
V3.08R001
V3.08R002
V3.09R003 of hoger (instelling oude bedienfolie)

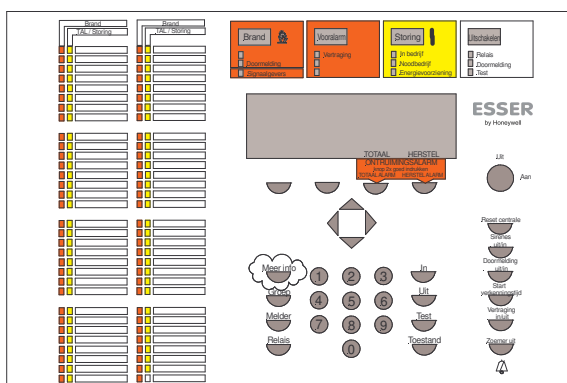

Folie IQ8Control type 3, herkenbaar:
Bedieningsknoppen voor ontruiming onder F3 en F4.
Knop "meer info" links boven.
Aanpassingen i.v.m. nieuwe EN54-2 en EN54-4.

Geleverd vanaf augustus 2009

Toepasbare versies systeemsoftware:
V3.09R003 of hoger.

De versie voor TOOLS8000 is V1.15R01 of hoger.

De volgende software versies **niet** toepassen:

- Ouder dan V3.06R000
- V3.06R001 en V3.06R002
- V3.07R000 en R3.07R001
- V3.09R000, R3.09R001 en R3.09R002

De adreseenheden typen 4868 en 4868IP en het gebruik van Bedingen (voorwaarden) zijn mogelijk vanaf software versie V3.08R000.

Tijdens het inbedrijfstellen en onderhoud de juiste softwareversie controleren en indien noodzakelijk aanpassen. Na een update van de software altijd enkele functionele testen uitvoeren, waarvan minimaal de doormelding.